



PEX 16x2 – rura PEX–AL–PEX w otulinie z termoizolacyjnej pianki (ciepła woda)  
PEX 16x2 – rura PEX–AL–PEX w otulinie z termoizolacyjnej pianki (zimna woda)  
PCV160 – rura kanalizacyjna  
Cu22x1 – rura miedziana w otulinie z termoizolacyjnej pianki (instalacje w kotłowni)

wewnętrzna instalacja wod-kan



przylącze kanalizacji sanitarnej

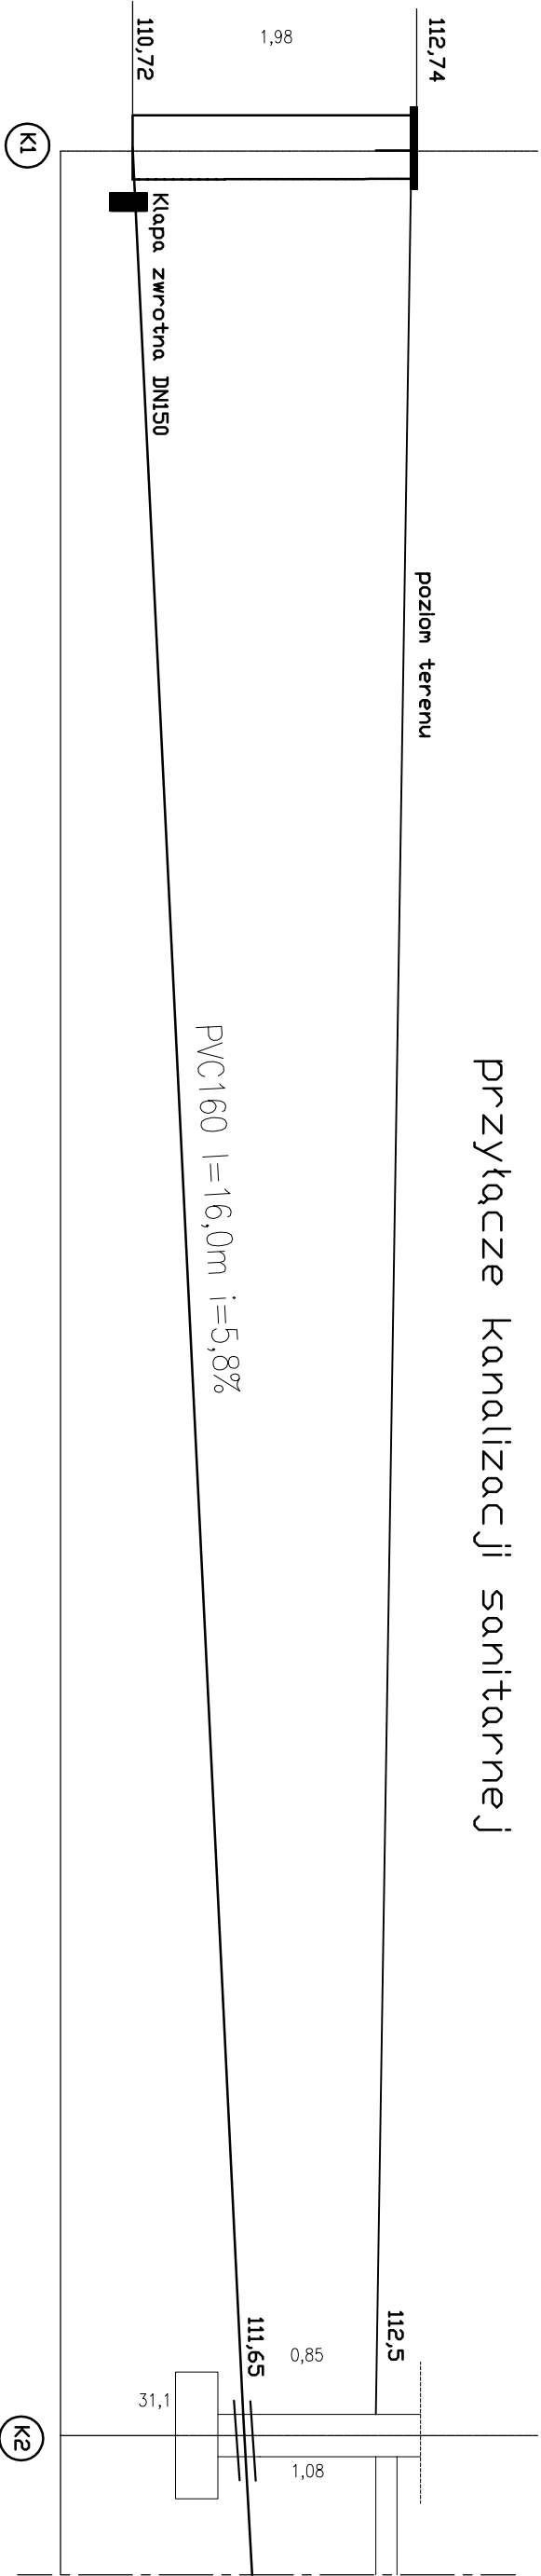

INWESTOR: Gmina Wiejska Brzeźno 78-316 Brzeźno 50			
ROZWINIECIE INSTALACJI I PRZYLĄCZA WOD-KAN			
OBJEKT: Brzeźno dz. 22/2		INWESTOR: Gmina Wiejska Brzeźno 78-316 Brzeźno 50	
Imię i Nazwisko		Specjalność i nr uprawnień budowlanych	
mgr inż. Tomasz Kubicki		mgr inż. Tomasz Kubicki	
DATA		Podpis	
02.2011.		1	
SKALA		1:50	
Nr. rys.		2	